

STN	Informačná technika Generické kálové systémy Časť 2: Kancelárské priestory	STN EN 50173-2 36 7253
------------	---	---

Information technology
Generic cabling systems
Part 2: Office spaces

Technologies de l'information
Systèmes de câblage générique
Partie 2: Espaces de bureau

Informationstechnik
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen
Teil 2: Bürobereiche

Táto norma je slovenskou verzou európskej normy EN 50173-2: 2018.
Preklad zabezpečil Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.
Táto norma má rovnaké postavenie, ako majú oficiálne verzie.

This standard is the Slovak version of the European Standard EN 50173-2: 2018.
It was translated by Slovak Office of Standards, Metrology and Testing.
It has the same status as the official versions.

Nahradenie predchádzajúcich noriem

Táto norma nahradza anglickú verziu STN EN 50173-2 z októbra 2018, ktorá od 1. 10. 2018 nahradila STN EN 50173-2 z mája 2008 v celom rozsahu.

STN EN 50173-2 z mája 2008 sa môže súbežne s touto normou používať do **19. 3. 2021**.

129345

Národný predhovor

Obrázky v tejto norme sú prevzaté z elektronických podkladov dodaných z CENELEC, © 2018 CENELEC, ref. č. EN 50173-2:2018 E.

Normatívne referenčné dokumenty

Nasledujúce dokumenty, celé alebo ich časti, sú v tomto dokumente normatívnymi odkazmi a sú nevyhnutné pri jeho používaní. Pri datovaných odkazoch sa použije len citované vydanie. Pri nedatovaných odkazoch sa použije najnovšie vydanie citovaného dokumentu (vrátane všetkých zmien).

POZNÁMKA 1. – Ak bola medzinárodná publikácia zmenená spoločnými modifikáciami, čo je indikované označením (mod), použije sa príslušná EN/HD.

POZNÁMKA 2. – Aktuálne informácie o platných a zrušených STN možno získať na webovej stránke www.unms.sk.

Prehľad normatívnych referenčných dokumentov:

Európska norma	Medzinárodná norma	STN	Triedaci znak
EN 50173-1:2018	–	STN EN 50173-1: 2018	36 7253
EN 50174-1	–	STN EN 50174-1	36 9071
EN 50174-2	–	STN EN 50174-2	36 9071
EN 50174-3	–	STN EN 50174-3	36 9071
EN 61076-3-106: 2006	IEC 61076-3-106: 2006	STN EN 61076-3-106: 2007	35 4621
EN 61076-3-110	IEC 61076-3-110	STN EN 61076-3-110	35 4621
EN 61754-20: 2012	IEC 61754-20: 2012	STN EN 61754-20: 2012	35 9244

Názvy normatívnych referenčných dokumentov prevzatých do STN:

STN EN 50173-1 Informačná technika. Generické káblové systémy. Časť 1: Všeobecné požiadavky

STN EN 50174-1 Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov. Časť 1: Špecifikácia a zabezpečenie kvality inštalácie

STN EN 50174-2 Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov. Časť 2: Plánovanie a postupy inštalácie v budovách

STN EN 50174-3 Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov. Časť 3: Plánovanie a postupy inštalácie mimo budov

STN EN 61076-3-106 Konektory pre elektronické zariadenia. Požiadavky na výrobok. Časť 3-106: Pravouhlé konektory. Podrobnejšia špecifikácia pre ochranné kryty na 8-pólové tienenie i netienene konektory pre priemyselné prostredia, obsahujúce rozhranie podľa normy IEC 60603-7

STN EN 61076-3-110 Konektory pre elektronické zariadenia. Požiadavky na výrobok. Časť 3-110: Podrobnejšia špecifikácia na voľné a pevné konektory na prenos dát s frekvenciami do 3 000 MHz

STN EN 61754-20 Optovláknové spájacie prvky a pasívne súčiastky. Rozhrania optických konektorov. Časť 20: Skupina konektorov typu LC

Vypracovanie normy

Spracovateľ: Ing. Cyril Francisci, Výskumný ústav spojov, Banská Bystrica

**Informačná technika
Generické káblové systémy
Časť 2: Kancelárske priestory**

Information technology
Generic cabling systems
Part 2: Office spaces

Technologies de l'information
Systèmes de câblage générique
Partie 2: Espaces de bureau

Informationstechnik
Anwendungsneutrale
Kommunikationskabelanlagen
Teil 2: Bürobereiche

Túto európsku normu schválil CENELEC 19. 3. 2018. Členovia CENELEC sú povinní plniť vnútorné predpisy CEN/CENELEC, v ktorých sú určené podmienky, za ktorých sa tejto európskej norme bez akýchkoľvek zmien priznáva postavenie národnej normy.

Aktualizované zoznamy a bibliografické odkazy týkajúce sa takýchto národných noriem možno na požiadanie dostať od Riadiaceho strediska CEN-CENELEC alebo od každého člena CENELEC.

Táto európska norma existuje v troch oficiálnych verziách (anglickej, francúzskej, nemeckej). Verzia v akomkoľvek inom jazyku, ktorú na vlastnú zodpovednosť vydal člen CENELEC v preklade do národného jazyka a ktorá bola označená Riadiacemu stredisku CEN-CENELEC, má rovnaké postavenie, ako majú oficiálne verzie.

Členmi CENELEC sú národné elektrotechnické komitety Belgicka, Bulharska, bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, Cypru, Česka, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Chorvátska, Írska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Luxemburska, Maďarska, Malty, Nemecka, Nórská, Poľska, Portugalska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, Srbska, Španielska, Švajčiarska, Švédska, Talianska a Turecka.

CENELEC

Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Riadiace stredisko CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

Európsky predhovor

Tento dokument (EN 50173-2: 2018) pripravila technická komisia CENELEC TC 215 Elektrotechnické hľadiská telekomunikačných zariadení.

Určili sa nasledujúce termíny:

- posledný termín, do ktorého sa musí EN prevziať na národnej úrovni vydaním identickej národnej normy alebo označením (dop) 19. 3. 2019
- posledný termín, do ktorého sa musia zrušiť národné normy, ktoré sú v rozpore s EN (dow) 19. 3. 2021

Tento dokument nahradzuje EN 50173-2: 2007 + A1: 2010 + AC: 2011.

Predchádzajúce vydania európskych noriem EN 50173: 1995 a EN 50173-1: 2002 boli vypracované preto, aby sa do kancelárskych priestorov mohli inštalovať aplikačne nezávislé káblové rozvody, ktoré podporujú aplikácie ICT. Ich základné princípy platia aj v iných typoch aplikácií a v iných typoch priestorov.

Toto vydanie EN 50173-2:

- a) zavádza nové komponenty symetrických káblových rozvodov kategórii 8.1 a 8.2 na podporu nových tried kanálov I a II, ako aj kategórií optického kabla OM5 a OS1a;
- b) dopĺňa rôzne ďalšie podkapitoly, tabuľky a obrázky;
- c) zoraďuje štruktúru dokumentu vo všetkých častiach série.

TC 215 rozhodla, že vytvorí relevantné európske normy, ktoré určia špecifické požiadavky týchto priestorov. Na zdôraznenie spoločných vlastností noriem týkajúcich sa návrhu káblových rozvodov sa tieto normy vydávajú ako jednotlivé časti súboru EN 50173, čo je víтанé, pretože používatelia noriem poznajú označenie EN 50173 ako synonymum navrhovania generických káblových rozvodov.

V čase vydania tejto európskej normy sa súbor noriem EN 50173 skladá z týchto noriem:

EN 50173-1 Informačná technika – Generické káblové systémy – Časť 1: Všeobecné požiadavky

EN 50173-2 Informačná technika – Generické káblové systémy – Časť 2: Kancelárske priestory

EN 50173-3 Informačná technika – Generické káblové systémy – Časť 3: Priemyselné priestory

EN 50173-4 Informačná technika – Generické káblové systémy – Časť 4: Obytné priestory

EN 50173-5 Informačná technika – Generické káblové systémy – Časť 5: Výpočtové strediská

EN 50173-6 Informačná technika – Generické káblové systémy – Časť 6: Distribuované služby v budovách

Upozorňuje sa na možnosť, že niektoré časti tohto dokumentu môžu byť predmetom patentových práv. CENELEC nezodpovedá za identifikáciu ktoréhokoľvek alebo všetkých takýchto patentových práv.

Obsah

	strana
Európsky predhovor	4
Úvod	8
1 Predmet normy a zhoda	10
1.1 Predmet normy	10
1.2 Zhoda.....	10
2 Normatívne odkazy	11
3 Termíny, definície a skratky	12
3.1 Termíny a definície	12
3.2 Skratky	12
4 Štruktúra systému generického kálového rozvodu v kancelárskych priestoroch	13
4.1 Všeobecne.....	13
4.2 Funkčné prvky	13
4.3 Štruktúra a hierarchia	13
4.4 Podsystémy kálového rozvodu	15
4.4.1 Podsystémy kálového rozvodu v kancelárskych priestoroch	15
4.4.2 Pridružené podsystémy kálového rozvodu	15
4.5 Ciele návrhu	15
4.5.1 Všeobecne	15
4.5.2 Horizontálny kálový rozvod	16
4.5.3 Hlavný kálový rozvod	16
4.5.4 Priečkový kálový rozvod	17
4.6 Rozmiestnenie funkčných prvkov.....	17
4.6.1 Všeobecne	17
4.6.2 Zostavy telekomunikačných zásuviek	17
4.6.3 Rozvádzače	17
4.6.4 Káble	17
4.6.5 Konsolidačné body	17
4.7 Rozhrania	18
4.7.1 Rozhrania zariadení a skúšobné rozhrania	18
4.7.2 Kanály a vedenia	18
4.8 Dimenzovanie a konfigurácia	18
4.8.1 Rozvádzače	18
4.8.2 Káble	19
4.8.3 Spájací hardvér.....	20
4.8.4 Šnúry	20
4.8.5 Telekomunikačné zásuvky a konsolidačné body	20
4.8.6 Rozhranie vonkajšej siete.....	21

5 Požiadavky na kanály v kancelárskych priestoroch	21
5.1 Všeobecne	21
5.2 Vlastnosti prostredia	22
5.3 Prenosové vlastnosti.....	23
5.3.1 Všeobecne	23
5.3.2 Symetrický káblový rozvod	23
5.3.3 Káblový rozvod s optickými vláknenami	23
6 Referenčné implementácie v kancelárskych priestoroch	23
6.1 Všeobecne	23
6.2 Symetrický káblový rozvod	24
6.2.1 Všeobecne	24
6.2.2 Horizontálny káblový rozvod	24
6.2.3 Hlavný káblový rozvod	27
6.3 Káblový rozvod s optickými vláknenami	27
6.3.1 Horizontálny káblový rozvod	27
6.3.2 Hlavný káblový rozvod	28
7 Požiadavky na káble v kancelárskych priestoroch	30
7.1 Všeobecne	30
7.2 Symetrické káble kategórií 6, 6 _A , 7, 7 _A , 8.1 a 8.2	30
7.3 Káble s optickými vláknenami kategórií OM3, OM4, OM5, OS1a a OS2	30
8 Požiadavky na spájací hardvér v kancelárskych priestoroch	30
8.1 Všeobecné požiadavky.....	30
8.2 Symetrický spájací hardvér	30
8.2.1 Všeobecné požiadavky	30
8.2.2 Elektrické a mechanické vlastnosti a vlastnosti prostredia	30
8.3 Spájací hardvér optických vláken	31
8.3.1 Všeobecné požiadavky	31
8.3.2 Elektrické a mechanické vlastnosti a vlastnosti prostredia	31
9 Požiadavky na šnúry a prepojky v kancelárskych priestoroch	31
9.1 Prepojky	31
9.2 Symetrické šnúry kategórií 6, 6 _A , 7, 7 _A , 8.1 a 8.2	31
9.2.1 Všeobecne	31
9.2.2 Ďalšie požiadavky na niektoré šnúry	31
9.3 Šnúry s optickými vláknenami kategórií OM3, OM4, OM5, OS1a a OS2	32
Príloha A (normatívna) – Medze prevádzkových vlastností vedenia.....	33
A.1 Všeobecne	33
A.2 Symetrický káblový rozvod	34
A.3 Káblový rozvod s optickými vláknenami	34

Literatúra	35
-------------------------	-----------

Obrázky

Obrázok 1 – Schematické znázornenie vzájomného vzťahu medzi súborom EN 50173 a ďalšími relevantnými normami	8
Obrázok 2 – Štruktúra generického kálového rozvodu	13
Obrázok 3 – Hierarchická topológia generického kálového rozvodu	14
Obrázok 4 – Štruktúry centralizovaného generického kálového rozvodu	14
Obrázok 5 – Príklady implementácie kálového rozvodu na zlepšenie spoľahlivosti	16
Obrázok 6 – Rozmiestnenie funkčných prvkov	17
Obrázok 7 – Skúšobné rozhrania a rozhrania zariadení	18
Obrázok 8 – Príklad systému generického kálového rozvodu so zlúčeným BD a FD	19
Obrázok 9 – Príklad kanála horizontálneho kálového rozvodu	22
Obrázok 10 – Príklad systému zobrazujúceho umiestnenie rozhraní kálového rozvodu	22
Obrázok 11 – Modely horizontálneho kálového rozvodu	25
Obrázok 12 – Zlúčené hlavné/horizontálne kanály s optickými vláknenami	29
Obrázok A.1 – Možnosti vedenia	33

Tabuľky

Tabuľka 1 – Vzájomný vzťah medzi súborom EN 50173 a ďalšími normami relevantnými pre systémy kálových rozvodov v informačnej technike	9
Tabuľka 2 – Maximálne dĺžky kanála v referenčných implementáciách	19
Tabuľka 3 – Rovnice na výpočet horizontálneho kanála	27

Úvod

Význam infraštruktúry kálových rozvodov je podobný významu iných základných obslužných systémov, ako je zásobovanie vodou a energiou, a prerušenie služieb poskytovaných touto infraštruktúrou môže mať závažný dosah. Nedostatok predvídavosti pri návrhu, použitie nevhodných komponentov, nesprávna inštalácia, zlé spravovanie alebo nedostatočná podpora môže ohroziť kvalitu služby a mať komerčné dôsledky pre všetky typy používateľov.

Táto norma špecifikuje generický kálový rozvod vnútri kancelárskych budov alebo v kancelárskych priestoroch v iných typoch stavieb a medzi nimi.


Priestory môžu navyše zahŕňať:

- priemyselné priestory, pre ktoré je generický kálový rozvod špecifikovaný v EN 50173-3;
- priestory výpočtových stredísk, pre ktoré je generický kálový rozvod špecifikovaný v EN 50173-5.

Generický kálový rozvod pre distribuované služby v budovách v kancelárskych priestoroch je špecifikovaný v norme EN 50173-6, ktorá je zameraná na všetky uvedené priestory a priestranstvá medzi nimi.

Obrázok 1 a tabuľka 1 schematicky znázorňujú vzájomné vzťahy medzi normami vypracovanými TC 215 na kálové rozvody informačnej techniky, najmä:

1. túto a ďalšie časti súboru noriem EN 50173;
2. inštaláciu (súbor EN 50174);
3. pospájanie (EN 50310).

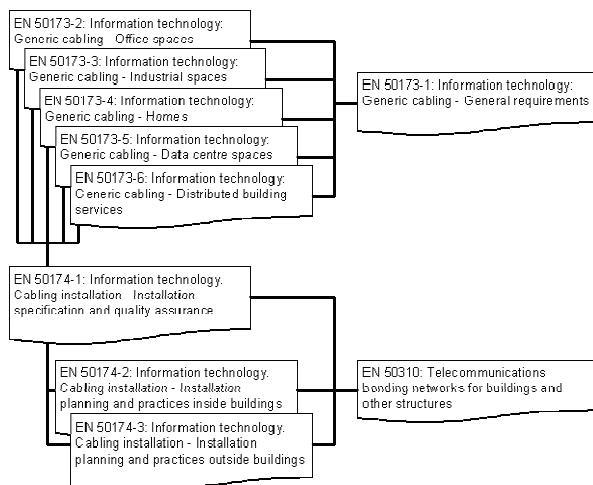

Legenda

Information technology – informačná technika

Generic cabling – generické kálové systémy

Office spaces – kancelárské priestory

Industrial spaces – priemyselné priestory

Homes – obytné priestory

Data centre spaces – priestory výpočtových stredísk

Distributed building services – distribuované služby v budovách

General requirements – všeobecné požiadavky

Cabling installation – inštalácia kálových rozvodov

Installation specification and quality assurance – špecifikácia inštalácie a zabezpečenie kvality

Installation planning and practices inside buildings – plánovanie inštalácie a postupy vnútri budov

Installation planning and practices outside buildings – plánovanie inštalácie a postupy mimo budov

Telecommunications bonding networks for buildings and other structures – telekomunikačné siete pospájania pre budovy a iné štruktúry

Obrázok 1 – Schematické znázornenie vzájomného vzťahu medzi súborom EN 50173 a ďalšími relevantnými normami

Tabuľka 1 – Vzájomný vzťah medzi súborom EN 50173 a ďalšími normami relevantnými pre systémy kálových rozvodov v informačnej technike

Fáza návrhu budovy	Fáza návrhu generického kálového rozvodu	Fáza špecifikácie	Fáza inštalácie	Fáza prevádzky
EN 50310	EN 50173-2 EN 50173-3 EN 50173-4 EN 50173-5 EN 50173-6 (tieto EN sa odkazujú na všeobecné požiadavky z EN 50173-1)	EN 50174-1 Fáza plánovania EN 50174-2 EN 50174-3 EN 50310	EN 50174-2 EN 50174-3 EN 50310	EN 50174-1

Na podporu alebo rozšírenie aplikácií týchto noriem bolo okrem toho vypracovaných niekoľko technických správ vrátane:

- CLC/TR 50173-99-1, *Cabling guidelines in support of 10 GBASE-T* (Pokyny pre kálové rozvody na podporu 10 GBASE-T);
- CLC/TR 50173-99-2, *Information technology – Implementation of BCT applications using cabling in accordance with EN 50173-4* (Informačná technika – Implementácia aplikácií BCT s použitím kálových rozvodov podľa EN 50173-4);
- CLC/TR 50173-99-3, *Information technology – Generic cabling system – Part 99-3: Home cabling infrastructures up to 50 m in length to support simultaneous and non simultaneous provision of applications* (Informačná technika – Systém generických kálových rozvodov – Časť 99-3: Infraštruktúry kálových rozvodov v obytných priestoroch s dĺžkou až do 50 m na podporu simultánneho a nesimultánneho poskytovania aplikácií).

Okrem toho bolo vypracovaných niekoľko noriem týkajúcich sa návrhu kálových rozvodov s použitím komponentov z EN 50173-1 (napr. súbor EN 50098 a EN 50700).

Generický kálový rozvod špecifikovaný touto normou poskytuje používateľom:

- apikačne nezávislý systém spôsobilý podporovať široký rozsah aplikácií vrátane aplikácií v EN 50173-1:2018, príloha F, ale neobmedzujúci sa na ne v rozsahu inštalácií a prevádzkových prostredí;
- pružnú schému, ktorej úpravy sú jednoduché a hospodárne;
- zásobovací reťazec od viacerých dodávateľov na otvorenom trhu komponentov kálových rozvodov.

Táto norma okrem toho poskytuje:

- a) príslušným odborníkom v priemysle návod umožňujúci prispôsobenie kálových rozvodov skôr, ako sú známe špecifické požiadavky, t.j. v počiatočnom plánovaní pri výstavbe alebo obnove a na ďalšie rozmiestňovanie, ak sú požiadavky oblastí definované;
- b) inštitúciám v priemysle a normalizačným orgánom systém kálových rozvodov, ktorý podporuje súčasné výrobky a poskytuje základňu na budúci vývoj výrobkov a normalizáciu aplikácií.

Aplikácie určené v tejto norme zahŕňajú tie, ktoré boli vyvinuté v technických komisiách IEC (vrátane sub-komisie ISO/IEC JTC 1) a študijných skupinách ITU-T.

Požiadavky fyzickej vrstvy na aplikácie uvedené v EN 50173-1:2018, príloha F, boli analyzované, aby sa určila ich kompatibilita s prevádzkovými vlastnosťami kálových rozvodov špecifikovanými v tejto norme, a spolu so štatistickými údajmi týkajúcimi sa geografie priestorov z rozdielnych krajín a modelov opísaných v kapitole 4 sa využili na vypracovanie požiadaviek na komponenty kálových rozvodov a pri určovaní ich zaradenia do systémov kálových rozvodov.

Následkom toho tátó norma:

- a) špecifikuje štruktúru generického káblového rozvodu podporujúceho širokú škálu aplikácií vrátane aplikácií v EN 50173-1:2018, príloha F, ale neobmedzujúc sa na ne;
- b) prijíma kanál symetrického káblového rozvodu a triedy vedenia E, EA, F a FA, špecifikované v EN 50173-1;
- c) prijíma požiadavky na kanál a vedenie káblového rozvodu s optickými vláknami špecifikované v EN 50173-1;
- d) prijíma požiadavky na komponenty špecifikované v EN 50173-1 a špecifikuje implementácie káblových rozvodov, ktoré zabezpečia prevádzkové vlastnosti vedení a kanálov vyhovujúce požiadavkám určených skupín (napr. tried) aplikácií.

Predpokladaná životnosť systémov generických káblových rozvodov môže kolísť v závislosti od podmienok prostredia, podporovaných aplikácií, starnutia materiálov použitých v kábloch a ďalších činiteľov, ako je prístup k trasám (trasy v areáli sú ľahšie prístupné ako trasy v budovách).

S náležitým výberom komponentov sa dá pri systémoch generických káblových rozvodov vyhovujúcich požiadavkám tejto normy očakávať, že budú mať predpokladanú životnosť aspoň desať rokov.

1 Predmet normy a zhoda

1.1 Predmet normy

Táto norma špecifikuje generický káblový rozvod vnútri kancelárskych budov alebo v kancelárskych priestoroch v iných typoch stavieb a medzi nimi.

Zaoberá sa symetrickými káblovými rozvodmi a káblovými rozvodmi s optickými vláknami.

Táto norma špecifikuje priamo alebo prostredníctvom odkazov na EN 50173-1:

- štruktúru a minimálnu konfiguráciu generických káblových rozvodov vnútri kancelárskych priestorov;
- rozhrania pri telekomunikačnej zásuvke (TO);
- požiadavky na prevádzkové vlastnosti vedení a kanálov káblového rozvodu;
- požiadavky na implementáciu a možnosti implementácie;
- požiadavky na prevádzkové vlastnosti komponentov káblového rozvodu;
- požiadavky na zhodu a postupy overovania.

Táto norma berie do úvahy požiadavky špecifikované v aplikačných normách uvedených v EN 50173-1.

Požiadavky na bezpečnosť a elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) nie sú súčasťou predmetu tejto normy; zaoberajú sa nimi iné normy a predpisy. Informácie uvedené v tejto norme však môžu prispieť k splneniu týchto noriem a predpisov.

1.2 Zhoda

Aby bola inštalačia káblového rozvodu v zhode s touto normou, platia nasledujúce body:

- a) Konfigurácia a štruktúra musia vyhovovať požiadavkám z kapitoly 4.
- b) Kanály musia splňať požiadavky z kapitoly 5.

Toto sa musí dosiahnuť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- 1) návrh a implementácia kanála zaistí, že budú splnené predpísané prevádzkové vlastnosti kanála podľa kapitoly 5;
- 2) pripojenie vhodných komponentov k permanentnému vedeniu alebo návrh spoja CP vyhovujúce predpísanej prevádzkovej triedie podľa prílohy A. Prevádzkové vlastnosti kanála sa musia zabezpečiť tam, kde je kanál vytvorený pridaním viac ako jednej šnúry na obidvoch koncoch spoja splňajúc požiadavky v prílohe A;

- 3) pre prostredia E₁ sa využijú referenčné implementácie podľa kapitoly 6 a kompatibilné komponenty kálových rozvodov vyhovujúce požiadavkám z kapitoly 7, 8 a 9 založené na štatistickom prístupe modelovania prevádzkových vlastností.
- c) Rozhrania ku kálovému rozvodu pri TO musia vyhovovať požiadavkám z kapitoly 8 so zreteľom na spárovanie rozhraniá a prevádzkové vlastnosti.
- d) Spájací hardvér na iných miestach v štruktúre kálových rozvodov musí vyhovovať požiadavkám na prevádzkové vlastnosti špecifikovaným v kapitole 8, nezávisle od použitého rozhrania.
- e) Musia sa splniť požiadavky súboru noriem EN 50174 a normy EN 50310.
- f) Musia sa splniť miestne predpisy vrátane tých, ktoré sa týkajú bezpečnosti a EMC.

Táto norma nešpecifikuje, aké skúšky a vzorkovacie úrovne by sa mali priať. Skúšobné metódy na posúdenie zhody s požiadavkami na kanál a vedenie podľa kapitoly 5 a prílohy A (v tomto poradí) špecifikuje EN 50173-1. Skúšobné parametre, ktoré sa majú merať, vzorkovacie úrovne a spracovanie meraných výsledkov, ktoré sa majú aplikovať pri konkrétnnej inštalácii, sa musia definovať v špecifikácii inštalácie a plánoch kvality pre túto inštaláciu pripravenú v súlade s EN 50174-1.

Pri neprítomnosti kanála sa musí na overenie zhody s normou použiť zhoda vedenia.

2 Normatívne odkazy

Na nasledujúce dokumenty sú v texte odkazy tak, že časti z ich obsahu alebo celé zakladajú podstatu požiadaviek v tomto dokumente. Pri datovaných odkazoch sa použije len citované vydanie. Pri nedatovaných odkazoch sa použije najnovšie vydanie citovaného dokumentu (vrátane všetkých zmien).

EN 50173-1: 2018, *Information technology – Generic cabling systems – Part 1: General requirements*

EN 50174-1, *Information technology – Cabling installation – Part 1: Installation specification and quality assurance*

EN 50174-2, *Information technology – Cabling installation – Part 2: Installation planning and practices inside buildings*

EN 50174-3, *Information technology – Cabling installation – Part 3: Installation planning and practices outside buildings*

EN 61076-3-106: 2006, *Connectors for electronic equipment – Product requirements – Part 3-106: Rectangular connectors – Detail specification for protective housings for use with 8-way shielded and unshielded connectors for industrial environments incorporating the IEC 60603-7 series interface*

EN 61076-3-110, *Connectors for electronic equipment – Part 3-110: Detail specification for shielded, free and fixed connectors for data transmission with frequencies up to 1 000 MHz (IEC 61076-3-110)*

EN 61754-20: 2012, *Fibre optic interconnecting devices and passive components – Fibre optic connector interfaces – Part 20: Type LC connector family*

koniec náhľadu – text ďalej pokračuje v platenej verzii STN